

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: nzm@nt-rt.ru || www.chebmeh.nt-rt.ru

Трансформатор ТПС-0,66 (датчик трансформаторный)



Назначение и область применения

Датчик тока трансформаторный ТПС-0,66 предназначен: для связи устройства подключения высоковольтных вводов на 500 кВ с устройством контроля изоляции (КИВ-500); для защиты совместно с разрядниками устройства КИВ-500 от попадания высокого напряжения при появлении пробоя изоляции в высоковольтных вводах; для выравнивания суммируемых емкостных токов вводов при неравенстве их емкостей в исправном состоянии. Датчик рассчитан для эксплуатации в климатическом исполнении У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Технические параметры

Наименование параметра	Значение
Максимальный рабочий первичный ток, А	
при коэффициенте трансформации 1:5	0,25
при коэффициенте трансформации 1:7,5	0,166
при коэффициенте трансформации 1:10	0,125
Максимальный рабочий вторичный ток, А	1,25
Класс изоляции первичной обмотки	0,66
Класс изоляции вторичной обмотки	0,4
Номинальная частота, Гц	50
Габаритные размеры, мм	185x260x220

Трансформатор ТДЗЛВ-10 (датчик трансформаторный)



Назначение и область применения

Датчик тока трансформаторный типа ТДЗЛВ 10 в комплекте с устройством УСЗ-ЗС предназначен для поиска поврежденной воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ (СП ВЛ-1Ф) с однофазным замыканием в сети с изолированной и компенсированной нейтралью.

Данная система позволяет максимально приблизиться к идеальной форме определения достоверности результатов поиска воздушной линии с однофазным замыканием.

Это достигается использованием следующих трех способов поиска: по величине емкостного тока; по направлению емкостного тока; по величине искажения формы синусоидальной кривой.


Датчик может устанавливаться на любую отходящую ЛЭП номинальным током до 1000 А включительно.

Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150

Технические параметры

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальная частота, Гц	50
Первичный ток однофазного замыкания, не более, А	30
Номинальный первичный ток, не более, А	5
При $I_1=3$ А; I_2 , мА	$6 \pm 20\%$
При $I_1=5$ А; I_2 , мА	$20 \pm 20\%$
Температура окружающей среды, °С	от +40 до -45
Высота над уровнем моря, м	до 1000
Масса, не более, кг	13,5

Габаритные и установочные размеры

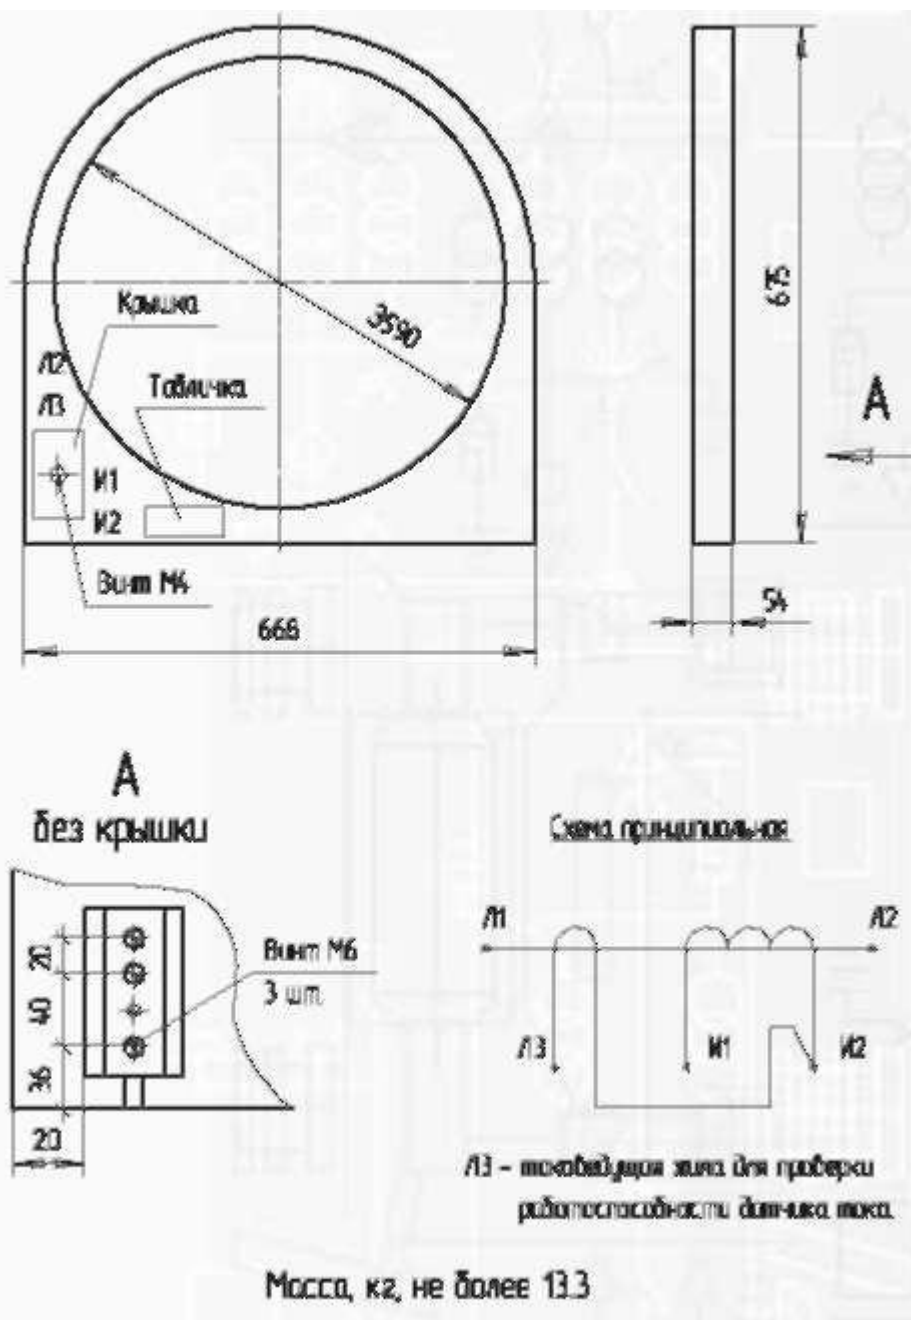

Трансформатор ТДЗЛК-0,66, трансформатор ТДЗРЛ-0,66




Назначение и область применения

Датчики тока трансформаторные ТДЗЛК, ТДЗРЛ предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности. Датчики предназначены для установки на кабель диаметром от 70 до 200мм. Датчик тока трансформаторный ТДЗРЛ является разъемным. Датчики могут поставляться с гибкими выводами. Рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У», «Т», «УХЛ» категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.

Технические параметры

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Номинальная частота переменного тока, Гц	50; 60
Односекундный ток термической стойкости, А	140
Тип реле	РТ-40/0,2 ХЛ4 РТЗ-51 УХЛ4

Габаритные и установочные размеры

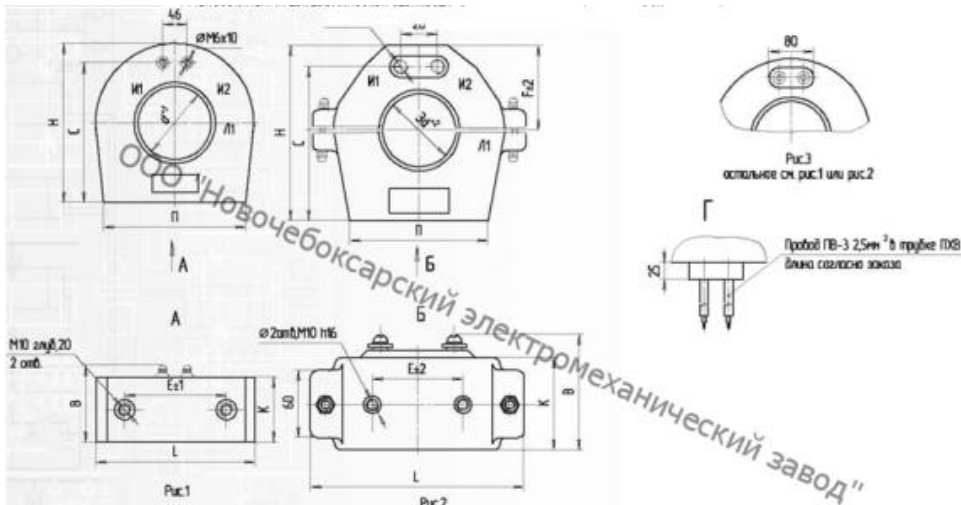

Наименование	Рис	Размеры, мм									Масса, не более, кг
		H	а	п	Е	В	С	К	Л	F	
ТДЗЛК-0,66	13	155	70	138	100	75	104	64	154	-	3,2
ТДЗЛК-0,66-1		212	102	154	130	78	149	70	206	-	5,8
ТДЗЛК-0,66-2		232	125	194	130	88	207	76	230	-	8,5
ТДЗЛК-0,66-3		320	206	258	180	90	292	76	316	-	9,8
ТДЗРЛ-0,66	23	176	70	137	100	95	150	78	210	85	5,4
ТДЗРЛ-0,66-1		254	125	167	130	95	232	78	292	126	8,5
ТДЗРЛ-0,66-3		316	210	256	180	73	290	60	368	158	9,8

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: nzm@nt-rt.ru || www.chebmeh.nt-rt.ru